


1. Назначение

1.1 Клапаны пожарных кранов (далее-клапаны) предназначены для использования в системах внутренних противопожарных водопроводов, зданий и сооружений, согласно СНиП 2.04.01-85.

1.2. Клапаны устанавливаются на внутреннем противопожарном водопроводе и применяются для пуска воды в пожарном кране.

2. Технические характеристики

2.1. Вид клапанов приведен на рисунках.

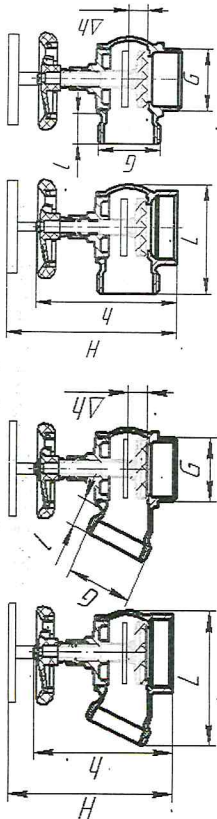

Исполнение 1: КЛЛМ, КЛЧМ, КПКМ Исполнение 2: КЛЛМ, КЛЧМ, КПКМ

Рисунок 1 – Внешний вид клапанов угловых моделей КЛЛМ, КЛЧМ, КПКМ и КЛПМ,

КЛЧМ, КПКМ

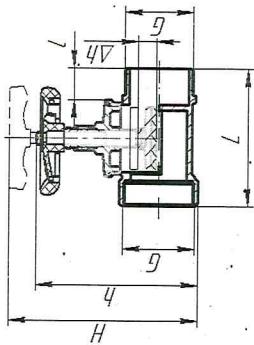


Рисунок 2 – Внешний вид прямой модели КЛПМ, КЛЧП и КПКП.

2.2. Основные параметры и размеры клапанов угловых моделей КЛЛМ, КЛЧМ, КПКМ и КЛПМ, КЛЧМ, КПКМ и клапана прямой модели КЛПМ, КЛЧП и КПКП приведены в таблице 1.

Таблица 1

Типоразмер	Рабочее давление, МПа	Коэф-т гидравл. сопротивления	Класс герметичности	Исполнение	Угловый проход	Размер по ГОСТ 657 Клапан В	Н для общего исполнения, не более	Н для обычного исполнения, не более	Ход клапана на Д.Н., не менее	L, не более	L, не менее	Масса, кг, не более
КЛЛМ 50, КЛЧМ 50, КПКМ 50	1,6	7,5	A по ГОСТ 9544	1, 2	50	2	135/156	140/162	12,5	110	23	1,3
КЛПМ 50, КЛЧП 50, КПКП 50	1,6	7,5	A по ГОСТ 9544	1, 2	50	2	160/174	140/162	12,5	100	23	1,3
КЛЛМ 65, КЛЧМ 65, КПКМ 65	1,6	6,5	A по ГОСТ 9544	1, 2	65	2 1/2	163/175	143/163	12,5	115	23	1,5
КЛПМ 65, КЛЧП 65, КПКП 65	1,6	6,5	A по ГОСТ 9544	1, 2	65	2 1/2	155/177	155/177	16,5	143	26	2,0
КЛЛМ 65, КЛЧМ 65, КПКМ 65	1,6	6,5	A по ГОСТ 9544	1, 2	65	2 1/2	157/185	157/185	16,5	125	26	1,9
КЛПМ 65, КЛЧП 65, КПКП 65	1,6	6,5	A по ГОСТ 9544	1	65	2 1/2	190/209	170/192	16,5	135	26	2,4

2.3. Открытие клапана до рабочего состояния наступает при вращении маховика на величину не более 5 оборотов для типоразмеров 50-1, 50-2 и не более 6 оборотов для типоразмера 65-1, 65-2.

2.4. Конструкция клапана обеспечивает легкость и плавность хода штока.

2.5. Климатическое исполнение клапана УХЛ 4, условия транспортирования и хранения 2 по ГОСТ 15150.

3. Описание изделия

3.1. Клапаны КЛЛМ, КЛПМ, КЛЧМ, КПКМ изготовлены из латуни ЛС 59-1;

3.2. Клапаны КЛЧМ, КЛПМ, КЛЧП изготовлены: корпус, крышка - чугуном

золотник, шпindel, втулка сальника - латунь ЛС 59-1

3.3. Клапаны КПКМ, КПКП изготовлены: корпус, крышка - чугуном

золотник, шпindel, втулка сальника - алюминийевый сплав.

3.4. Конструкция клапана обеспечивает возможность его установки и эксплуатации в любом положении.

4. Комплект поставки, маркировки и упаковки

4.1. В комплект поставки входят:

клапан;

паспорт.

4.2. На клапане нанесена маркировка:

товарный знак фирмы;

условный проход;

величина рабочего давления;

стрелка направления потока среды.

на крышке:

стрелки с надписями «открыто» и «закрыто»;

год выпуска;

4.3. Изделия упаковываются в тару не более по 10 шт.

4.4. Маркировка транспортной тары производится в соответствии с ГОСТ 14192.

5. Свидетельство о приемке и упаковке КНЛ 50-2

Клапан угловой, прямой (проходной)

изготовлен по ТУ 4854-001-32914871-2004, соответствует действующим нормативно-техническим документам и признан годным для эксплуатации.



Целовальников И.Ю.

09.07.19г.

Подпись

Дата упаковки

расшифровка подписи

Упаковщик **ШЕГОЛЕВА О.В.**

Количество

8 шт.

Подпись

расшифровка подписи

6. Техническое описание, требования к хранению, монтажу и эксплуатации.

6.1. Транспортировка может осуществляться всеми видами транспорта (в крытых транспортных средствах) в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

6.2. Хранение должно проводиться в крытых складских помещениях, предохраняющих изделие от воздействия факторов внешней среды, при температуре от -50°C до +40°C в соответствии с ГОСТ 15150. Хранение в помещениях вместе с химикатами, вызывающими коррозию металла и разрушение резины, не допускается.

6.3. **ВНИМАНИЕ!!!** Монтаж клапана на трубопровод должен выполняться специализированной организацией согласно проекту системы водо-, тепло- и газоснабжения. Клапаны должны эксплуатироваться в соответствии с техническими характеристиками.

6.4. Перед установкой клапана на трубопровод необходимо проверить: комплектность, наружные и внутренние поверхности на наличие трещин и других дефектов, а также легкость и плавность хода штока.

6.5. При оборудовании пожарного крана и установке клапанов в пожарном шкафу необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией на пожарный шкаф. При установке необходимо учитывать требования СНиП 2.04.01-85 и ГОСТ 12.4.009-83.

6.6. В процессе эксплуатации не реже, чем через каждые 6 месяцев необходимо проводить технический осмотр клапана и проверять его на работоспособность по средству пуска воды в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83 (п.2.4.3).

6.7. Клапаны должны храниться в закрытых помещениях в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150.

6.8. Техническое обслуживание клапанов заключается в периодической замене уплотнительных элементов.

6.9. Клапаны должны быть списаны и повернуты утилизации при неудовлетворительных результатах периодического контроля или по окончании среднего срока службы.

6.10. Перед установкой клапана на трубопровод труба должна быть очищена от окислины, ржавчины, краски, заусенцев и т.д. В процессе монтажа не допускается попадание посторонних материалов во внутренний полость клапана.

ОСТОРОЖНО!!! Любые попытки повернуть клапан по часовой стрелке могут привести к его поломке.

6.11. В целях предотвращения образования трещин на муфтовых концах и деформации корпуса клапана обязательно применение только гасящих (рожковых) ключей, соответствующих размеру восьмигранника.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Устанавливать клапан с помощью трубных (газовых) ключей во избежание повреждений корпуса клапана.

6.12. В качестве уплотнительного материала применить ленту ФУМ или льняную прядь, пропитанную железным или свинцовым суриком или белыми, замешанными на натуральной олифе. Лента ФУМ, льняная прядь должны нагладываться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы. Количество уплотнительного материала не должно превышать установленные нормы. Не допускается применение нескольких видов уплотнительного материала одновременно.

6.13. Механическое воздействие на клапана во время монтажа и эксплуатации в виде ударов или других нагрузок не допускается.

6.14. В случае потери герметичности клапана в сальниковом уплотнении, необходимо закрыть клапан и подтянуть гайку сальника.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения клапана – 24 месяца с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.

7.3. Средний срок службы клапанов КПД, КПЛМ, КПЛШ, КПЧ, КПЧМ, КПЧП 10 лет и клапанов КПК, КПКМ, КПКП 5 лет.

8. Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «Аптегей», 107241, г. Москва, Чернильский проезд, 3.

Телефон/факс: (495) 466-56-86, 652-72-67, 783-17-76

9. Сведения о сертификации

Сертификат соответствия РОСС RU.ПЦ01.НП1343 № 2216390. Срок действия с 20.12.2016 по 19.12.2019г., выданный Органом по сертификации продукции "Контур" ООО "Контур-Сертификация", г. Москва.

Декларация о соответствии таможенный союз ТС № RU Д-РУ.А301.В.04132. Срок действия с 08.12.2016 по 07.12.2021г.

10. Сведения об утилизации

Клапаны утилизируются на предприятиях вторичметалла и вторчермета.



«А П Т Е Г Е Й»

Общество с ограниченной
ответственностью



КЛАПАНЫ ПОЖАРНЫХ
КРАНОВ



УП001

Паспорт

г. Москва