

Паспорт


Назначение:

Трубы PAM-GLOBAL[®] S предназначены для отвода стоков внутри зданий в системе безнапорной и напорной канализации.

Описание:

Трубы PAM-GLOBAL[®] S изготовлены из чугуна, содержащего пластинчатый графит розеточной формы, по методу центробежного литья Де Лаво. Внутренне покрытие состоит из эпоксидной смолы, снаружи поверхность грунтуется акриловым лаком. Такие трубы обладают звукоизоляцией до 26db, не горючи (класс пожаробезопасности A1) и не выделяют токсичных веществ. Чугунные трубы и фасонные части системы PAM-GLOBAL[®] отличаются низким коэффициентом теплового линейного расширения (0,01мм/м/°C), что обеспечивает возможность их бетонирования.

Труба PAM-GLOBAL[®] S

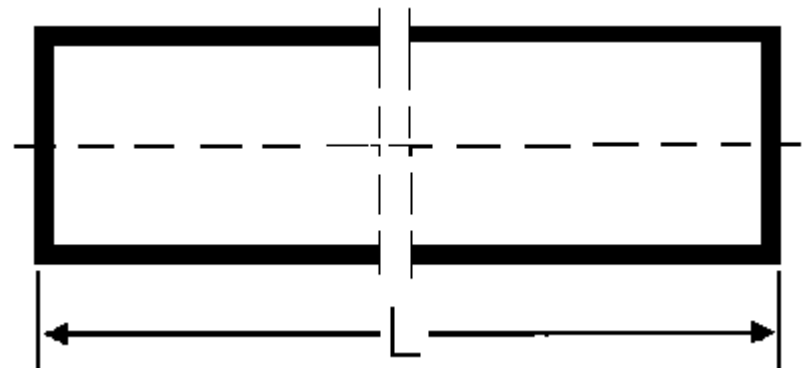

Отгружено:

Наименование / артикул: _____

Кол-во: _____

Технические характеристики:

Номинальный внутренний диаметр	Наружный диаметр		Толщина стенок трубы		Длина вхождения (зона уплотнения)	Вес трубы		Поверхность	Артикул
	DE	доп. откл.	e	доп. откл.		не заполненная прибл. кг/м	заполненная прибл. кг/м		
DN	DE	доп. откл.	e	доп. откл.	t	не заполненная прибл. кг/м	заполненная прибл. кг/м	м ² на каждый п.м.	№
50	58	+2 -1	3,5	-0,5	30	4,3	6,4	0,18	156361
70	78		3,5	-0,5	35	5,9	9,9	0,25	156454
80	83		3,5	-0,5	35	6,1	10,6	0,26	156550
100	110	+2	3,5	-0,5	40	8,4	16,7	0,35	156561
125	134		4,0	-0,5	45	11,8	24,5	0,42	156734
150	160	-2 +2,5	4,0	-0,5	50	14,1	32,2	0,50	156825
200	210		5,0	-1,0	60	23,1	54,5	0,65	156949
250	274		5,5	-1,0	70	33,3	87,6	0,85	157048
300	326	-2,5	6,0	-1,0	80	43,2	120,6	1,02	157113

DN 400, 500, 600 – смотри программу поставок PAM-GLOBAL[®] PLUS

Руководство к монтажу трубопроводов:

Область действия – противопожарно-техническое планирование и монтаж трубопроводов осуществляется согласно MLAR 03/2000.

Виды зданий – жилые, офисные, административные и сельскохозяйственные здания; здания малой и средней высоты; здания особого вида и использования: больницы, школы, детские сады, дома для престарелых; высотные дома; промышленные здания и комплексы зданий.

1. Трубы могут быть проведены через стены и потолки, огнестойкость которых обязательна, только при условии отсутствия опасности переноса огня и дыма, или в отношении этого приняты соответствующие меры. Трубы должны проводиться через огнестойкие ограждающие конструкции R 90!
2. Системы труб, включая изоляционные материалы из негорючих строительных материалов, в том числе с горючими средствами уплотнения и соединения и с горючими покрытиями труб до 0,5 м толщины, могут прокладываться открыто.
3. Для выполнения прокладки труб PAM-GLOBAL[®] следует ограничивать проходные отверстия для прокладки до технически необходимого размера. Остающиеся отверстия закрывать негорючими стройматериалами, к примеру, цементным раствором, бетоном или минераловатой. Используемая минвата, согласно MLAR, должна иметь температуру плавления 1000⁰С и плотность не менее 90кг/м³. Если применяется только цементный раствор, то образуется мостик перехода звуковых волн. При дальнейшей прокладке канализационной системы из чугунной трубы PAM-GLOBAL[®] никаких ограничений не существует.
4. При переходе из вертикального стояка в горизонтальную систему требуется применение чугунного отвода с успокоительным участком.
5. Полный список требований по монтажу трубопроводов PAM-GLOBAL[®] приведён в MLAR 03/2000.